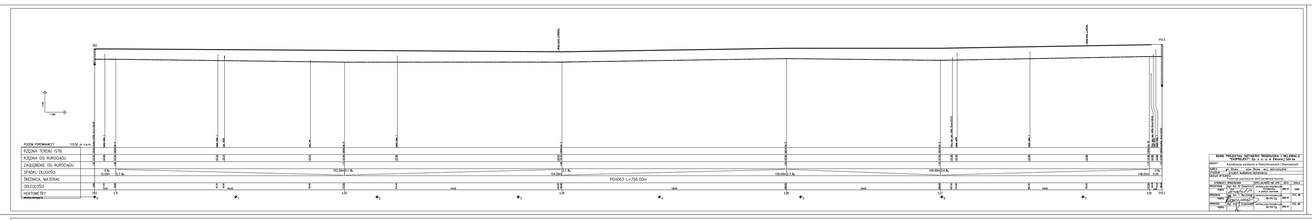


| | |
|---|---|
| NAZWA PRZEJŚCIA/ JAZY/WĘZŁY TRANSAKCYJNE Z WĘZŁAMI LZ | |
| TEMPORARY - DK 7, S. A. K. M. Warszawa, Oddział w Radomiu | |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| ELEMENT: | PODŁOŻE NASYPU/ZAMKNIĘCIE/PODŁOŻE NASYPU |
| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | WIELKOŚĆ NR. WYS. [MM] |
| Warstwa ścieralna | AC 11 S 50/70 PMB 45/80-65 warstwa ścieralna 40 mm/kg 40 mm |
| Warstwa wiążąca | AC 16 W 50/70 warstwa wiążąca 60 mm/kg 60 mm |
| Warstwa podbudowy | AC 22 P 50/70 warstwa podbudowy 80 mm/kg 80 mm |
| Warstwa | Kruszywa stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm/kg 200 mm |

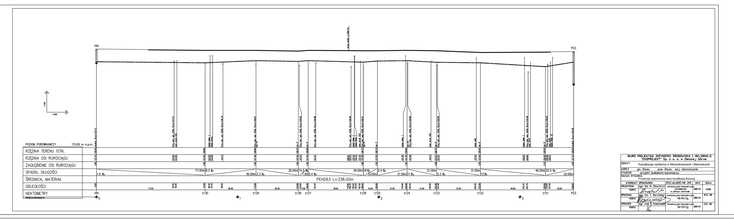


| | |
|---|---|
| NAZWA PRZEJŚCIA/ JAZY/WĘZŁY TRANSAKCYJNE Z WĘZŁAMI LZ | |
| TEMPORARY - DK 7, S. A. K. M. Warszawa, Oddział w Radomiu | |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| ELEMENT: | PODŁOŻE NASYPU/ZAMKNIĘCIE/PODŁOŻE NASYPU |
| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | WIELKOŚĆ NR. WYS. [MM] |
| Warstwa ścieralna | AC 11 S 50/70 PMB 45/80-65 warstwa ścieralna 40 mm/kg 40 mm |
| Warstwa wiążąca | AC 16 W 50/70 warstwa wiążąca 60 mm/kg 60 mm |
| Warstwa podbudowy | AC 22 P 50/70 warstwa podbudowy 80 mm/kg 80 mm |
| Warstwa | Kruszywa stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm/kg 200 mm |

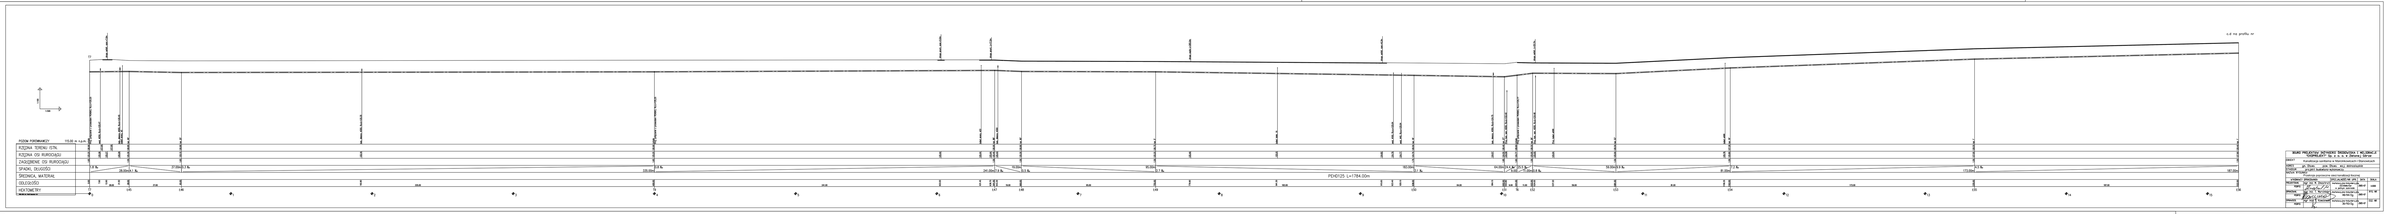


| | |
|---|---|
| NAZWA PRZEJŚCIA/ JAZY/WĘZŁY TRANSAKCYJNE Z WĘZŁAMI LZ | |
| TEMPORARY - DK 7, S. A. K. M. Warszawa, Oddział w Radomiu | |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| ELEMENT: | PODŁOŻE NASYPU/ZAMKNIĘCIE/PODŁOŻE NASYPU |
| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | WIELKOŚĆ NR. WYS. [MM] |
| Warstwa ścieralna | AC 11 S 50/70 PMB 45/80-65 warstwa ścieralna 40 mm/kg 40 mm |
| Warstwa wiążąca | AC 16 W 50/70 warstwa wiążąca 60 mm/kg 60 mm |
| Warstwa podbudowy | AC 22 P 50/70 warstwa podbudowy 80 mm/kg 80 mm |
| Warstwa | Kruszywa stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm/kg 200 mm |

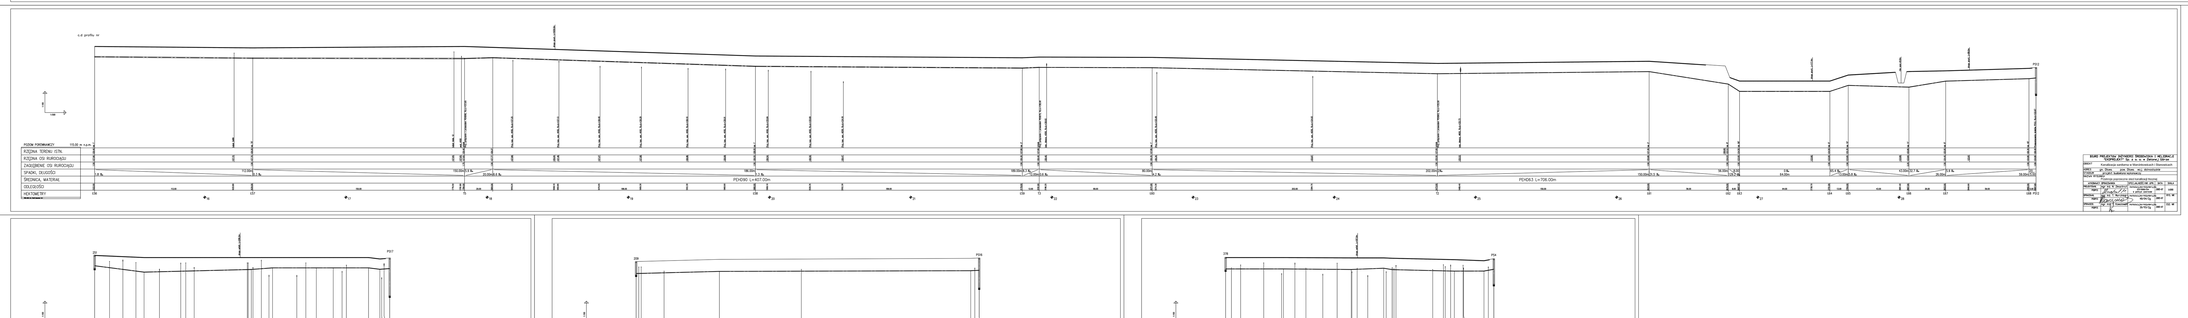


| | |
|---|---|
| NAZWA PRZEJŚCIA/ JAZY/WĘZŁY TRANSAKCYJNE Z WĘZŁAMI LZ | |
| TEMPORARY - DK 7, S. A. K. M. Warszawa, Oddział w Radomiu | |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| ELEMENT: | PODŁOŻE NASYPU/ZAMKNIĘCIE/PODŁOŻE NASYPU |
| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | WIELKOŚĆ NR. WYS. [MM] |
| Warstwa ścieralna | AC 11 S 50/70 PMB 45/80-65 warstwa ścieralna 40 mm/kg 40 mm |
| Warstwa wiążąca | AC 16 W 50/70 warstwa wiążąca 60 mm/kg 60 mm |
| Warstwa podbudowy | AC 22 P 50/70 warstwa podbudowy 80 mm/kg 80 mm |
| Warstwa | Kruszywa stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm/kg 200 mm |

| | |
|---|---|
| NAZWA PRZEJŚCIA/ JAZY/WĘZŁY TRANSAKCYJNE Z WĘZŁAMI LZ | |
| TEMPORARY - DK 7, S. A. K. M. Warszawa, Oddział w Radomiu | |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| ELEMENT: | PODŁOŻE NASYPU/ZAMKNIĘCIE/PODŁOŻE NASYPU |
| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | WIELKOŚĆ NR. WYS. [MM] |
| Warstwa ścieralna | AC 11 S 50/70 PMB 45/80-65 warstwa ścieralna 40 mm/kg 40 mm |
| Warstwa wiążąca | AC 16 W 50/70 warstwa wiążąca 60 mm/kg 60 mm |
| Warstwa podbudowy | AC 22 P 50/70 warstwa podbudowy 80 mm/kg 80 mm |
| Warstwa | Kruszywa stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm/kg 200 mm |

| | |
|---|---|
| NAZWA PRZEJŚCIA/ JAZY/WĘZŁY TRANSAKCYJNE Z WĘZŁAMI LZ | |
| TEMPORARY - DK 7, S. A. K. M. Warszawa, Oddział w Radomiu | |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| ELEMENT: | PODŁOŻE NASYPU/ZAMKNIĘCIE/PODŁOŻE NASYPU |
| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | WIELKOŚĆ NR. WYS. [MM] |
| Warstwa ścieralna | AC 11 S 50/70 PMB 45/80-65 warstwa ścieralna 40 mm/kg 40 mm |
| Warstwa wiążąca | AC 16 W 50/70 warstwa wiążąca 60 mm/kg 60 mm |
| Warstwa podbudowy | AC 22 P 50/70 warstwa podbudowy 80 mm/kg 80 mm |
| Warstwa | Kruszywa stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm/kg 200 mm |

| | |
|---|---|
| NAZWA PRZEJŚCIA/ JAZY/WĘZŁY TRANSAKCYJNE Z WĘZŁAMI LZ | |
| TEMPORARY - DK 7, S. A. K. M. Warszawa, Oddział w Radomiu | |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| ELEMENT: | PODŁOŻE NASYPU/ZAMKNIĘCIE/PODŁOŻE NASYPU |
| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | WIELKOŚĆ NR. WYS. [MM] |
| Warstwa ścieralna | AC 11 S 50/70 PMB 45/80-65 warstwa ścieralna 40 mm/kg 40 mm |
| Warstwa wiążąca | AC 16 W 50/70 warstwa wiążąca 60 mm/kg 60 mm |
| Warstwa podbudowy | AC 22 P 50/70 warstwa podbudowy 80 mm/kg 80 mm |
| Warstwa | Kruszywa stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm/kg 200 mm |

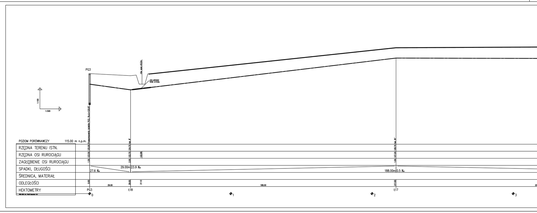


| | |
|---|---|
| NAZWA PRZEJŚCIA/ JAZY/WĘZŁY TRANSAKCYJNE Z WĘZŁAMI LZ | |
| TEMPORARY - DK 7, S. A. K. M. Warszawa, Oddział w Radomiu | |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| ELEMENT: | PODŁOŻE NASYPU/ZAMKNIĘCIE/PODŁOŻE NASYPU |
| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | WIELKOŚĆ NR. WYS. [MM] |
| Warstwa ścieralna | AC 11 S 50/70 PMB 45/80-65 warstwa ścieralna 40 mm/kg 40 mm |
| Warstwa wiążąca | AC 16 W 50/70 warstwa wiążąca 60 mm/kg 60 mm |
| Warstwa podbudowy | AC 22 P 50/70 warstwa podbudowy 80 mm/kg 80 mm |
| Warstwa | Kruszywa stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm/kg 200 mm |

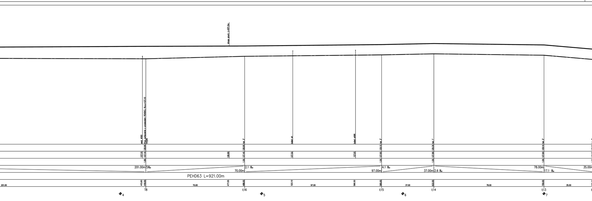


| | |
|---|---|
| NAZWA PRZEJŚCIA/ JAZY/WĘZŁY TRANSAKCYJNE Z WĘZŁAMI LZ | |
| TEMPORARY - DK 7, S. A. K. M. Warszawa, Oddział w Radomiu | |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| ELEMENT: | PODŁOŻE NASYPU/ZAMKNIĘCIE/PODŁOŻE NASYPU |
| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | WIELKOŚĆ NR. WYS. [MM] |
| Warstwa ścieralna | AC 11 S 50/70 PMB 45/80-65 warstwa ścieralna 40 mm/kg 40 mm |
| Warstwa wiążąca | AC 16 W 50/70 warstwa wiążąca 60 mm/kg 60 mm |
| Warstwa podbudowy | AC 22 P 50/70 warstwa podbudowy 80 mm/kg 80 mm |
| Warstwa | Kruszywa stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm/kg 200 mm |

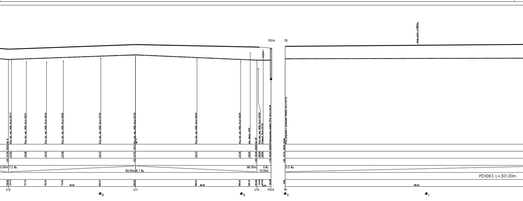


| | |
|---|---|
| NAZWA PRZEJŚCIA/ JAZY/WĘZŁY TRANSAKCYJNE Z WĘZŁAMI LZ | |
| TEMPORARY - DK 7, S. A. K. M. Warszawa, Oddział w Radomiu | |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| ELEMENT: | PODŁOŻE NASYPU/ZAMKNIĘCIE/PODŁOŻE NASYPU |
| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | WIELKOŚĆ NR. WYS. [MM] |
| Warstwa ścieralna | AC 11 S 50/70 PMB 45/80-65 warstwa ścieralna 40 mm/kg 40 mm |
| Warstwa wiążąca | AC 16 W 50/70 warstwa wiążąca 60 mm/kg 60 mm |
| Warstwa podbudowy | AC 22 P 50/70 warstwa podbudowy 80 mm/kg 80 mm |
| Warstwa | Kruszywa stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm/kg 200 mm |

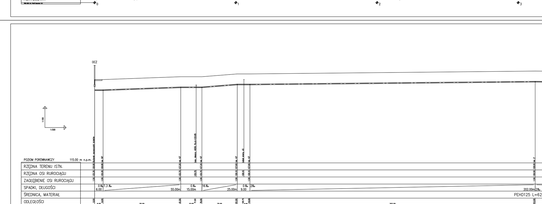


| | |
|---|---|
| NAZWA PRZEJŚCIA/ JAZY/WĘZŁY TRANSAKCYJNE Z WĘZŁAMI LZ | |
| TEMPORARY - DK 7, S. A. K. M. Warszawa, Oddział w Radomiu | |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| ELEMENT: | PODŁOŻE NASYPU/ZAMKNIĘCIE/PODŁOŻE NASYPU |
| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | WIELKOŚĆ NR. WYS. [MM] |
| Warstwa ścieralna | AC 11 S 50/70 PMB 45/80-65 warstwa ścieralna 40 mm/kg 40 mm |
| Warstwa wiążąca | AC 16 W 50/70 warstwa wiążąca 60 mm/kg 60 mm |
| Warstwa podbudowy | AC 22 P 50/70 warstwa podbudowy 80 mm/kg 80 mm |
| Warstwa | Kruszywa stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm/kg 200 mm |

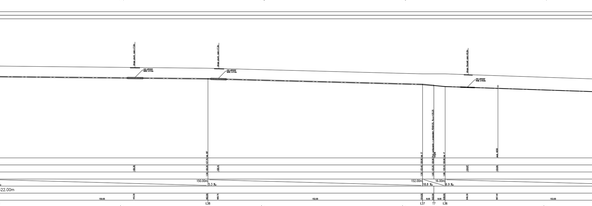


| | |
|---|---|
| NAZWA PRZEJŚCIA/ JAZY/WĘZŁY TRANSAKCYJNE Z WĘZŁAMI LZ | |
| TEMPORARY - DK 7, S. A. K. M. Warszawa, Oddział w Radomiu | |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| ELEMENT: | PODŁOŻE NASYPU/ZAMKNIĘCIE/PODŁOŻE NASYPU |
| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | WIELKOŚĆ NR. WYS. [MM] |
| Warstwa ścieralna | AC 11 S 50/70 PMB 45/80-65 warstwa ścieralna 40 mm/kg 40 mm |
| Warstwa wiążąca | AC 16 W 50/70 warstwa wiążąca 60 mm/kg 60 mm |
| Warstwa podbudowy | AC 22 P 50/70 warstwa podbudowy 80 mm/kg 80 mm |
| Warstwa | Kruszywa stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm/kg 200 mm |

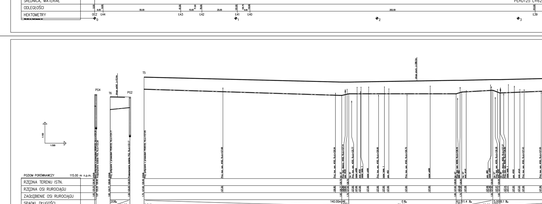


| | |
|---|---|
| NAZWA PRZEJŚCIA/ JAZY/WĘZŁY TRANSAKCYJNE Z WĘZŁAMI LZ | |
| TEMPORARY - DK 7, S. A. K. M. Warszawa, Oddział w Radomiu | |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| ELEMENT: | PODŁOŻE NASYPU/ZAMKNIĘCIE/PODŁOŻE NASYPU |
| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | WIELKOŚĆ NR. WYS. [MM] |
| Warstwa ścieralna | AC 11 S 50/70 PMB 45/80-65 warstwa ścieralna 40 mm/kg 40 mm |
| Warstwa wiążąca | AC 16 W 50/70 warstwa wiążąca 60 mm/kg 60 mm |
| Warstwa podbudowy | AC 22 P 50/70 warstwa podbudowy 80 mm/kg 80 mm |
| Warstwa | Kruszywa stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm/kg 200 mm |

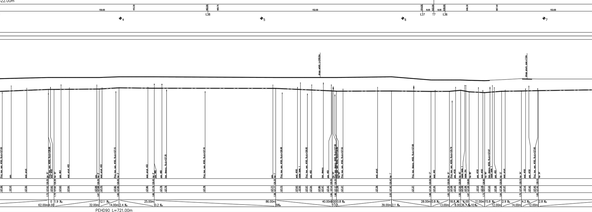


| | |
|---|---|
| NAZWA PRZEJŚCIA/ JAZY/WĘZŁY TRANSAKCYJNE Z WĘZŁAMI LZ | |
| TEMPORARY - DK 7, S. A. K. M. Warszawa, Oddział w Radomiu | |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| ELEMENT: | PODŁOŻE NASYPU/ZAMKNIĘCIE/PODŁOŻE NASYPU |
| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | WIELKOŚĆ NR. WYS. [MM] |
| Warstwa ścieralna | AC 11 S 50/70 PMB 45/80-65 warstwa ścieralna 40 mm/kg 40 mm |
| Warstwa wiążąca | AC 16 W 50/70 warstwa wiążąca 60 mm/kg 60 mm |
| Warstwa podbudowy | AC 22 P 50/70 warstwa podbudowy 80 mm/kg 80 mm |
| Warstwa | Kruszywa stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm/kg 200 mm |

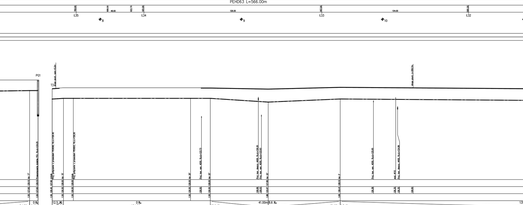


| | |
|---|---|
| NAZWA PRZEJŚCIA/ JAZY/WĘZŁY TRANSAKCYJNE Z WĘZŁAMI LZ | |
| TEMPORARY - DK 7, S. A. K. M. Warszawa, Oddział w Radomiu | |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| ELEMENT: | PODŁOŻE NASYPU/ZAMKNIĘCIE/PODŁOŻE NASYPU |
| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | WIELKOŚĆ NR. WYS. [MM] |
| Warstwa ścieralna | AC 11 S 50/70 PMB 45/80-65 warstwa ścieralna 40 mm/kg 40 mm |
| Warstwa wiążąca | AC 16 W 50/70 warstwa wiążąca 60 mm/kg 60 mm |
| Warstwa podbudowy | AC 22 P 50/70 warstwa podbudowy 80 mm/kg 80 mm |
| Warstwa | Kruszywa stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm/kg 200 mm |

| | |
|---|---|
| NAZWA PRZEJŚCIA/ JAZY/WĘZŁY TRANSAKCYJNE Z WĘZŁAMI LZ | |
| TEMPORARY - DK 7, S. A. K. M. Warszawa, Oddział w Radomiu | |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| ELEMENT: | PODŁOŻE NASYPU/ZAMKNIĘCIE/PODŁOŻE NASYPU |
| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | WIELKOŚĆ NR. WYS. [MM] |
| Warstwa ścieralna | AC 11 S 50/70 PMB 45/80-65 warstwa ścieralna 40 mm/kg 40 mm |
| Warstwa wiążąca | AC 16 W 50/70 warstwa wiążąca 60 mm/kg 60 mm |
| Warstwa podbudowy | AC 22 P 50/70 warstwa podbudowy 80 mm/kg 80 mm |
| Warstwa | Kruszywa stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm/kg 200 mm |

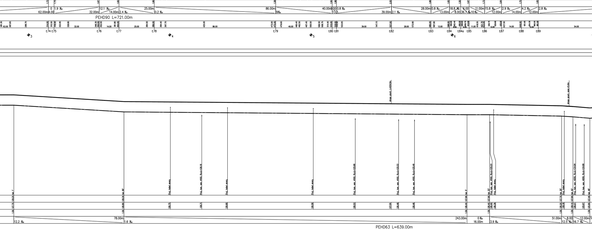


| | |
|---|---|
| NAZWA PRZEJŚCIA/ JAZY/WĘZŁY TRANSAKCYJNE Z WĘZŁAMI LZ | |
| TEMPORARY - DK 7, S. A. K. M. Warszawa, Oddział w Radomiu | |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| ELEMENT: | PODŁOŻE NASYPU/ZAMKNIĘCIE/PODŁOŻE NASYPU |
| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | WIELKOŚĆ NR. WYS. [MM] |
| Warstwa ścieralna | AC 11 S 50/70 PMB 45/80-65 warstwa ścieralna 40 mm/kg 40 mm |
| Warstwa wiążąca | AC 16 W 50/70 warstwa wiążąca 60 mm/kg 60 mm |
| Warstwa podbudowy | AC 22 P 50/70 warstwa podbudowy 80 mm/kg 80 mm |
| Warstwa | Kruszywa stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm/kg 200 mm |

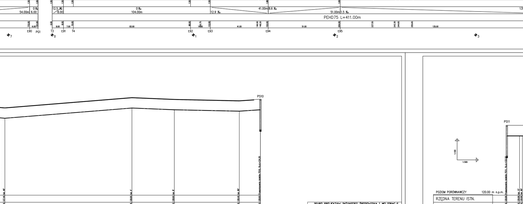


| | |
|---|---|
| NAZWA PRZEJŚCIA/ JAZY/WĘZŁY TRANSAKCYJNE Z WĘZŁAMI LZ | |
| TEMPORARY - DK 7, S. A. K. M. Warszawa, Oddział w Radomiu | |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| OBIEKT: | AP Radom - połw. Radom - Kozi Górki/węzeł Radom/węzeł Radom Południe |
| ELEMENT: | PODŁOŻE NASYPU/ZAMKNIĘCIE/PODŁOŻE NASYPU |
| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | WIELKOŚĆ NR. WYS. [MM] |
| Warstwa ścieralna | AC 11 S 50/70 PMB 45/80-65 warstwa ścieralna 40 mm/kg 40 mm |
| Warstwa wiążąca | AC 16 W 50/70 warstwa wiążąca 60 mm/kg 60 mm |
| Warstwa podbudowy | AC 22 P 50/70 warstwa podbudowy 80 mm/kg 80 mm |
| Warstwa | Kruszywa stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm/kg 200 mm |